Atbalstsienas AS-4 fasāde
M1:50

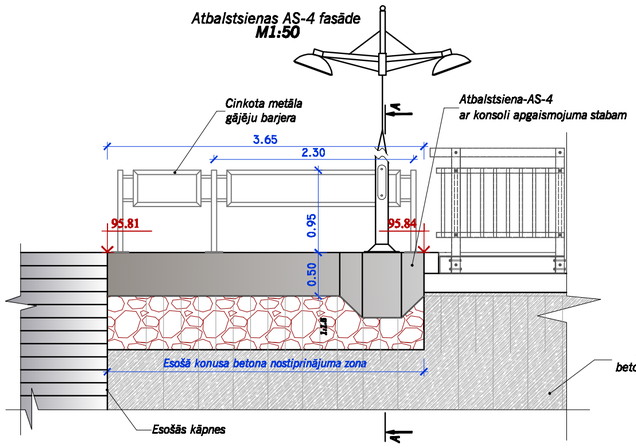

Atbalstsienas AS-1 fasāde
M1:50

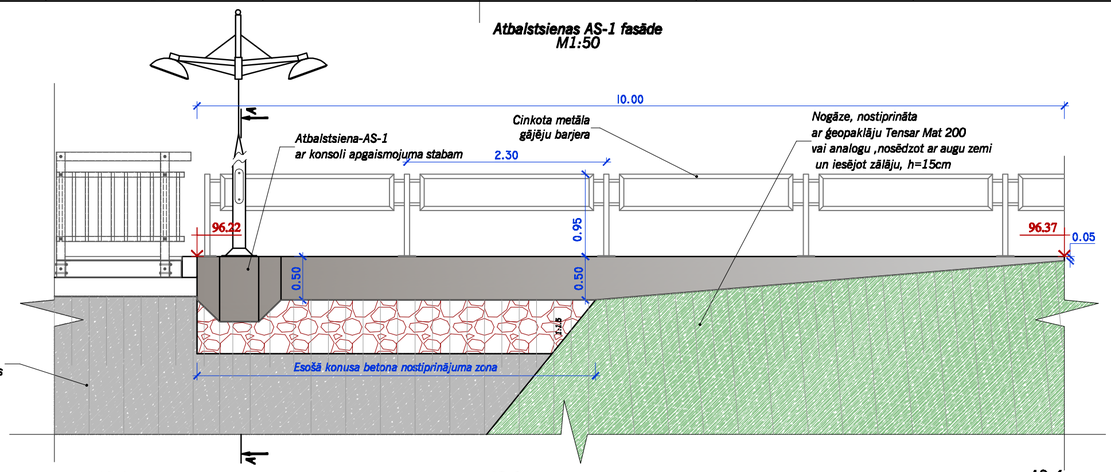

Mezgls 2
M 1:10

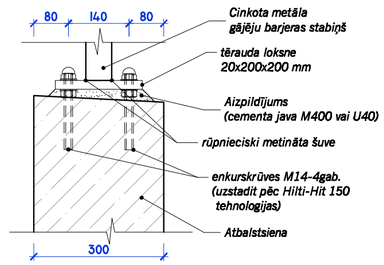

AS-1(4) Griezums A-A
M 1:20

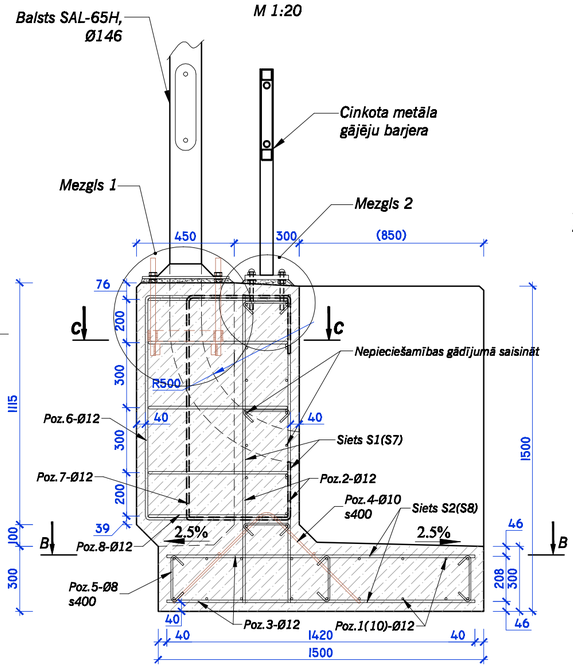

Piezīmes:
- () norādīti parametri tikai atbalstsienai AS-4

AS-1 Griezums C-C
M 1:20

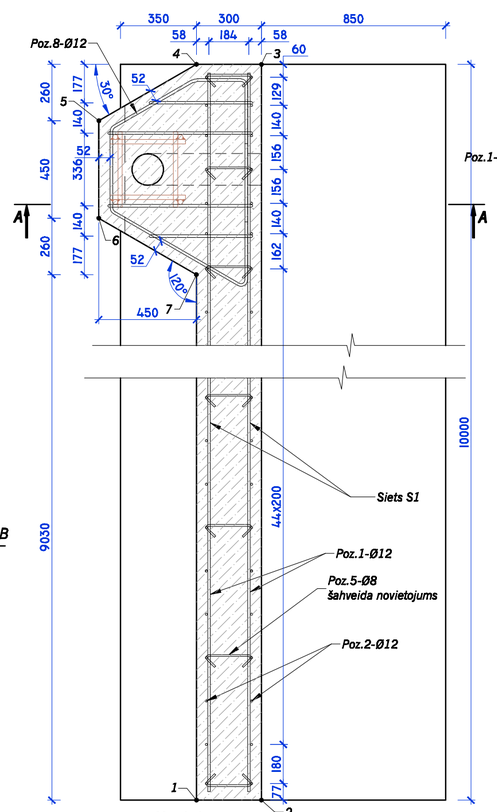

AS-1 Griezums B-B
M 1:20

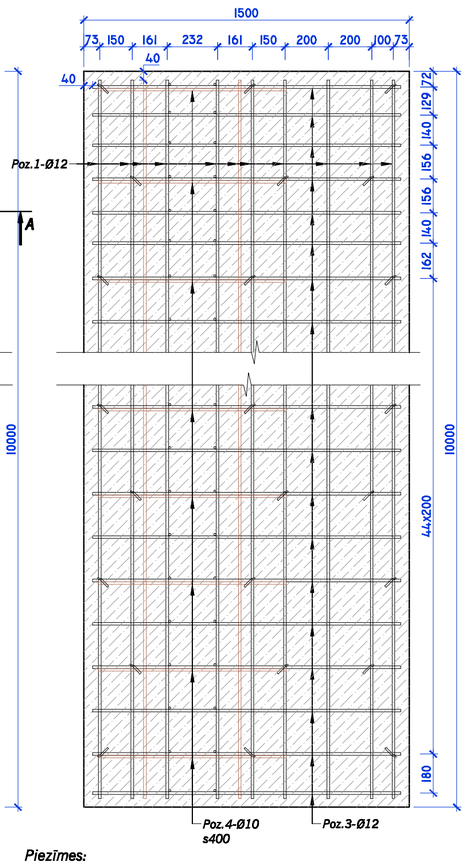

AS-4 Griezums C-C
M 1:20

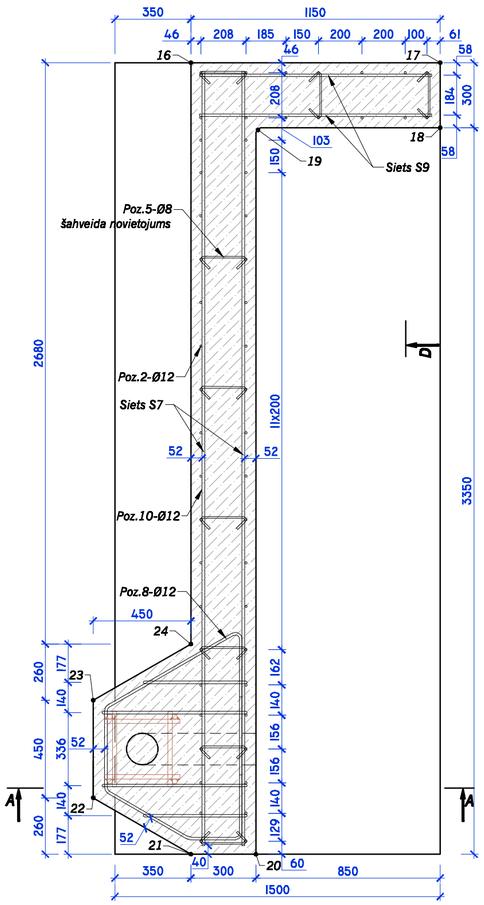

AS-4 Griezums B-B
M 1:20

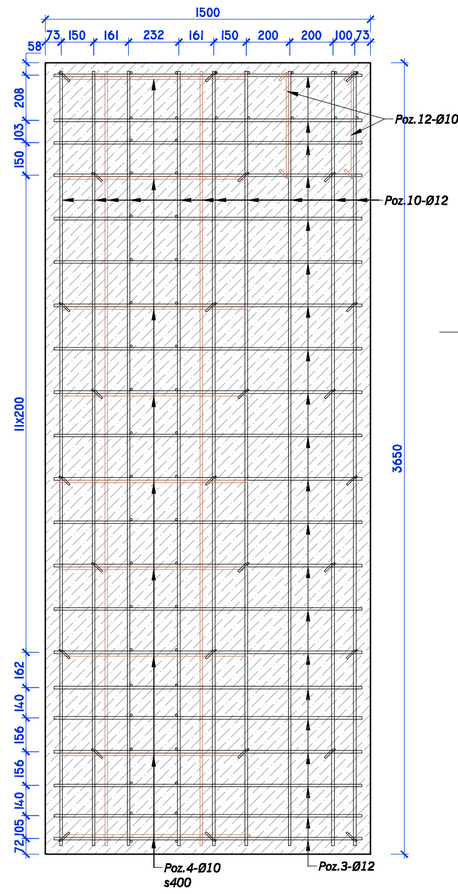

AS-4 Griezums D-D
M 1:20

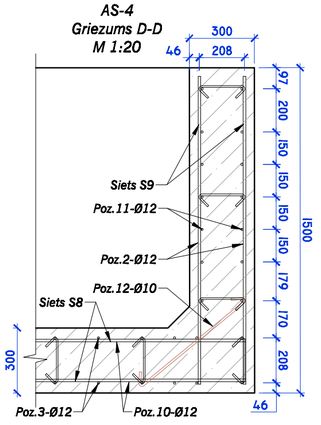

Mezgls 1
Apgaismes staba stiprinājuma ieliekamās detaļas
M1:10

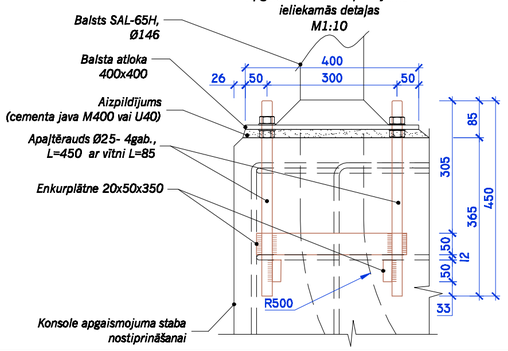

Piezīmes:
1 -atbalstsienas nospraušanas punkts

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri uzrādīti milimetros, augstumi metros, slīpumi procentos, leņķi - grādos.
2. Visas betonu konstrukcijas asās šķautnes noapaļojamas ar R=20mm. vai veidojamas ar nošļaupumiem 20x20mm.
3. Minimālā aizsargkārta stiegrojumam 40 mm, kur nav norādīts citādāk.
4. Betona virsmas, kas pakļautas tiešai apkārtējās vides iedarbībai, pārklājamas ar speciālu hidrofobizējošu aizsargpārklājumu (tonēts).
5. Sietiem S-1(9) otrs siets ir spogulattēls pirmajam.
6. Atbalstsienu izbūvei izmantot betonu C 35/45 un stiegrojumu AIII Ø8, AIII Ø10, AIII Ø12.
7. Rasējumu lapu skatīt kopā ar rasējumu lapām CD-3-1 "Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas . Pandusu plāns." un CD-2-3 "Izbūves plāns."
8. Detaļas 4,5,6,7,8 skatīt ras.lapā BK-6-2.
9. Stiegrojuma sietus skatīt ras.lapā BK-6-3.
10. Atbalstsienu nospraušanas punktus , stiegrojuma stieņu specifikāciju un darbu daudzumus skatīt ras.lapā BK-6-4.

STIEGROJUMS
Pielietojams periodiskā profila stiegrojuma tērauds B500B saskaņā ar:
LVS ENV 1992-1-1:2005 "Betona konstrukciju projektēšana", nodaļa 6.3.3.

Projektētājs: SKA projekts, Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202, Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, tālr./fax 65441254,65221796, skaprojekts@inbox.lv		Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA	Pasūtījums: Nr.2011/13
		Būvobjekts: Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	V. Semoņenko		07.2011
Projektētājs	T. Borovkova		07.2011

Rasējums: Atbalstsienas. AS-1, AS-4

Stadija	Marka un numurs
TP	BK-6-1
Mērogs:	M1:20, M1:50
Arhīva Nr.	D11-41D