


- NORĀDĪJUMI**
1. Specifikāciju skaitļi lapā ūK.1.S.
  2. Caurulvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām nobīvēt ar degnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieļesāmo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
  3. Atvērumus pārseguma paneļos, ne lielākus par 200 mm, izurbt uz vietas, neskarot nesosošo armatūru.
  4. Kanalizācijas sistēmu paredzēts montēt no plastmasas caurulēm.
  5. Visi kanalizācijas pievienojumi un pagriezieni ierīkojami 45° leņķī.
  6. Dotos ūK stāvvadus nosegt ar režģisa plātnēm, uzstādot revīzijas lūkas.
- Apdare - kā attiecīgās telpas sienām.  
 Ø - caurules ārējais diametrs.

**APZĪMĒJUMI**

—K1—	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (K1)
—K1—	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (K1) GRĪDĀ, ZEM GRĪDĀS
●SIK1-N	KANALIZĀCIJAS STĀVVVADS

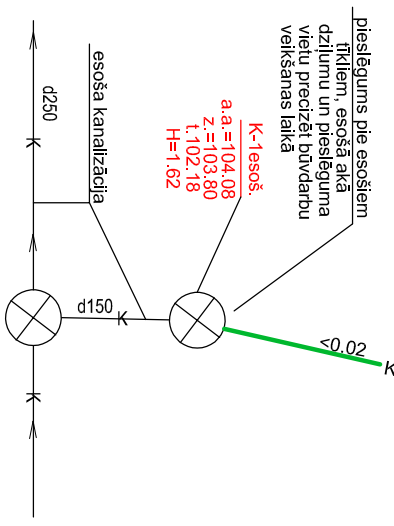

Būvprojekta izstrādātājs:		Būvobjekta nosaukums:	
 SIA "Izbūvējamie Pakalpojumi" Madonas iela 27, Jūratēvnieki, LV-5202, Būvkomersanta reģ. Nr. 3979-R		ILŪKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, KASTĀNU IELĀ 38A, ILŪKSTĒ VIENKĀRŠŌTA ATJAUUNOSĀNĀ	
Būvprojekta izstrādātāja:		Rasējuma Nr.:	
LUDMILA SILIŅA		18/24/JPMK	
Būvprojekta izstrādātāja:		Rasējuma datums un Nr.:	
LUDMILA SILIŅA		12.12.2018	
Būvprojekta izstrādātāja:		Darījuma datums un Nr.:	
LUDMILA SILIŅA		12.12.2018	
Būvprojekta izstrādātāja:		Mērogs:	
LUDMILA SILIŅA		1:100	

**-1. stāva plāns ar K, K1 tīkliem**

18/24  
12.12.2018  
12.12.2018  
1:100